# FRÄNKISCHE

## Modernisierung




Mai 2018 Modernisierung



### Ihre Herausforderung:



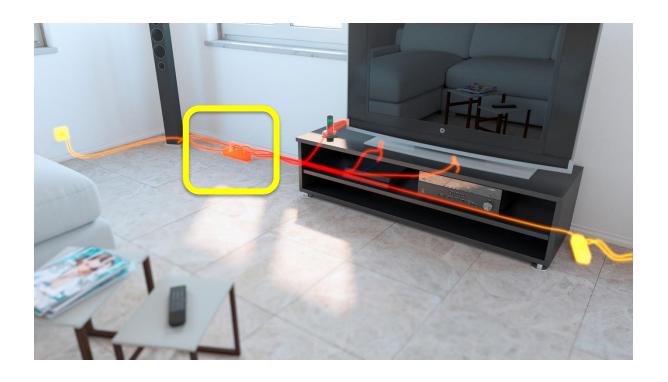

Mai 2018 Modernisierung



### Normen



- DIN EN 61386-22: Druckfestigkeit
- DIN EN 60423: Außendurchmesser
- DIN 18015-3: Installationszone
- Anforderungen Musterbauordnung (MBO)
  - Wärmedämmeigenschaft
  - Brandschutz
  - Standsicherheit
  - Hinterströmung
  - Schallschutz






### Info Brandschutz (GK 4-5)

**Gebäudeklassen GK 4-5** (7 m < h  $\leq$  22 m)

- Schutzzone "Raumbrand":
  - ✓ gutachterliche Stellungnahme zur Brandriegeldurchdringung mit FFKu-ReMo click vorhanden

- Schutzzone "Sockel":
  - ✓ gutachterliche Stellungnahme zur Rohrverlegung mit FFKu-ReMo click für den Sockelbereich vorhanden

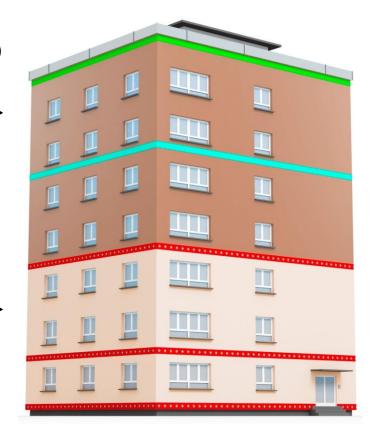




### Brandriegeldurchdringung



- max. 4 Rohre im Bündel nebeneinander
- Abstand der Bündel ≥ 500 mm
- Im Bereich des Brandriegels (BR) sowie unterhalb und oberhalb, auf einer Länge von ≥ 500 mm, müssen die Rohre mit einem min. 15 mm dicken mineralischem Mörtel vollständig eingebettet werden.
- Rohrenden mit Verschlussstopfen FWVS zu versehen.

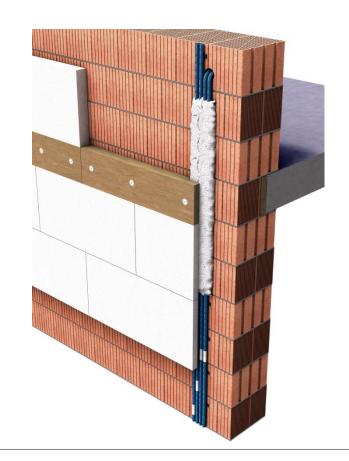

Mai 2018 Modernisierung



Unser Produkt: FFKu® -ReMo click









### Passendes Zubehör: ReMo click-Schiene



- einschließlich aufgebrachtem Klebestreifen
- extrem hohe Anfangshaftung und anreihbar
- klebt auf staubfreien Untergründen
- VPE: 50 Stück
- Material: PVC
- Farbe: schwarz





### Passendes Zubehör:



SMSKu-EZF



SMSKu-UE



FWVS-E



ReMo UP-Dose



**FRS** 



Mai 2018 | Modernisierung

## FRÄNKISCHE

### Mehr Informationen unter fraenkische.com

